




รายงานสถานการณ์น้ำและการเพาะปลูกพืช สำนักงานชลประทานที่ 11
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

1. สภาพภูมิอากาศ

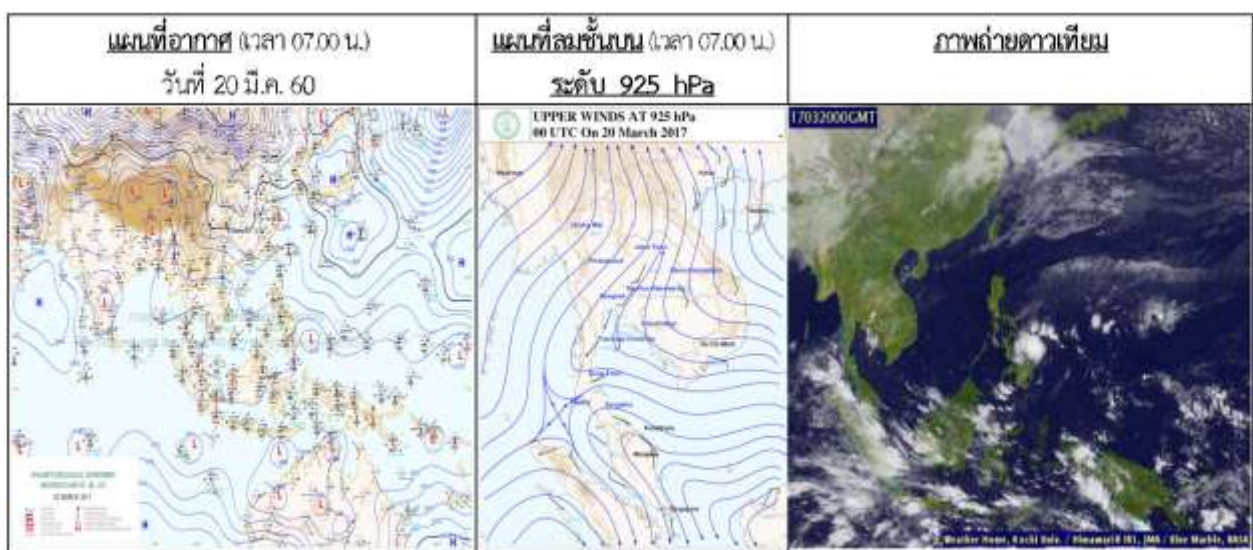


พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงได้หลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณา ที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย สำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น กับมีลมกระโชกแรงได้บางพื้นที่

2. สถานการณ์น้ำ

2.1 สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

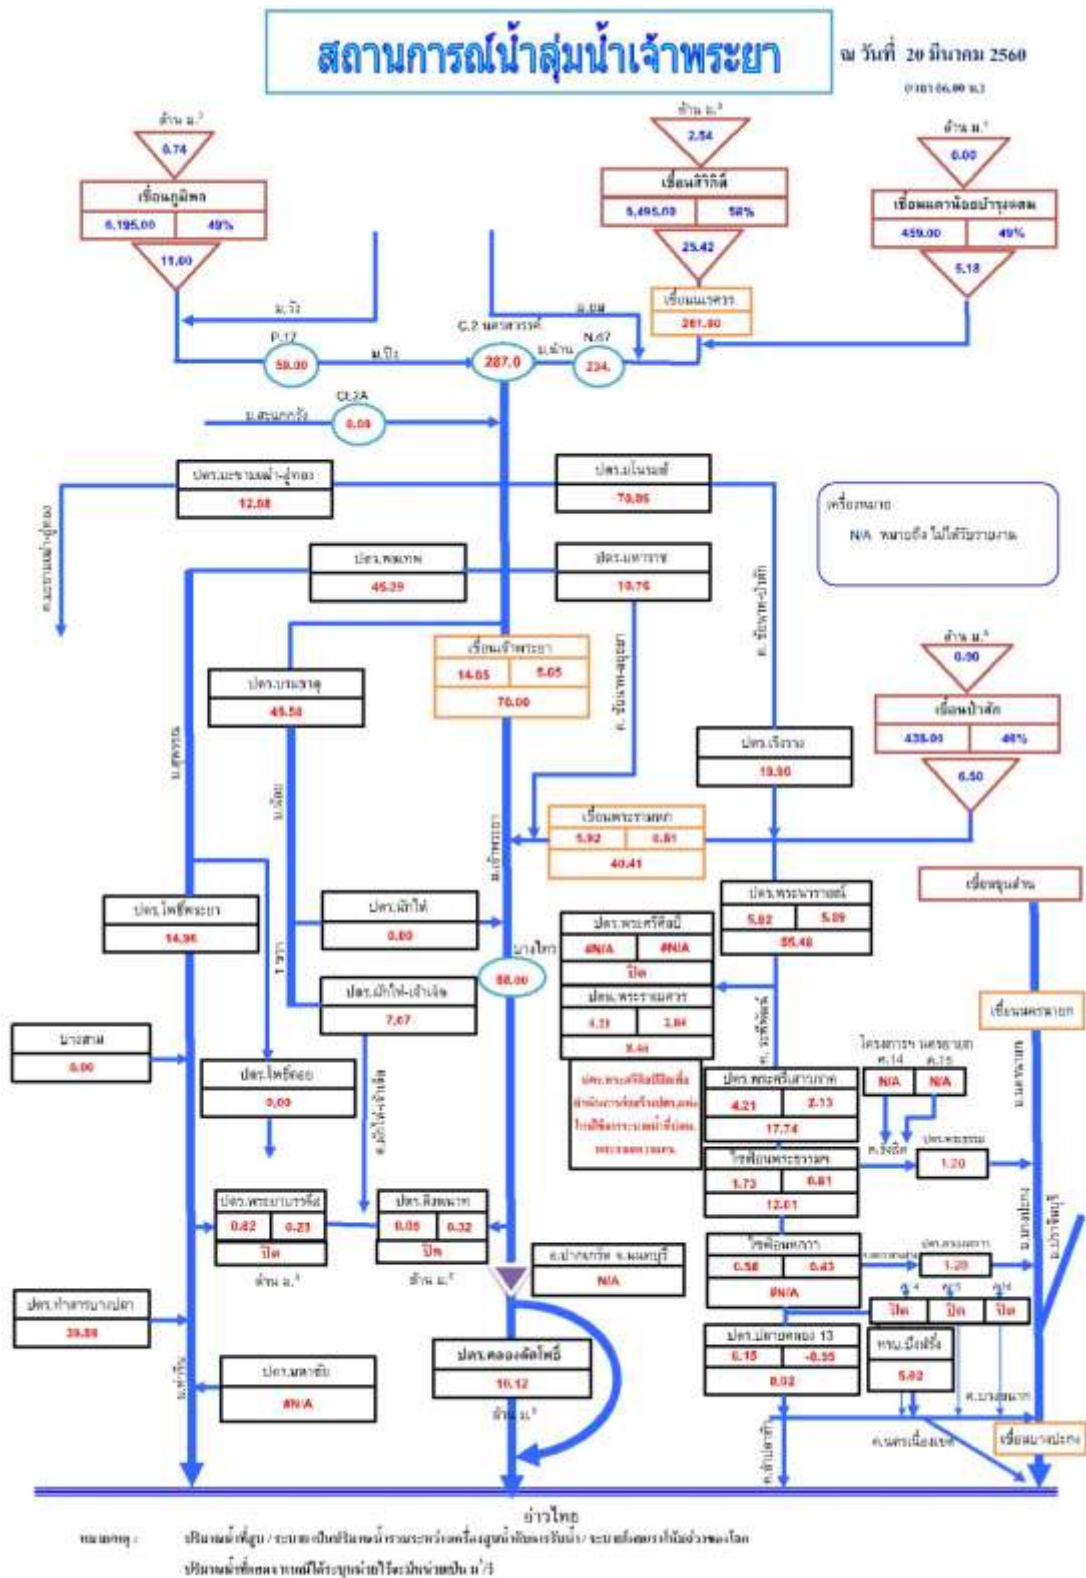

2.2 สภาพในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญของลุ่มน้ำเจ้าพระยาและสำนักงานชลประทานที่ 11

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริภักดิ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 20 มีนาคม 2560

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้สัก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	6,195	46	2,395	25	0.74	1.38	11.00	11.00	7,267
สิริกิติ์	5,495	58	2,645	40	2.54	2.10	25.42	25.03	4,015
ภูมิพล+สิริกิติ์	11,690	51	5,040	31	3.28	3.48	36.42	36.03	11,282
แควน้อยฯ	459	49	416	46	0.00	0.00	5.18	5.18	480
ป่าสักชลสิทธิ์	438	46	435	45	0.00	2.65	6.50	6.52	522
รวมทั้งหมด	12,587	51	5,891	32	3.28	6.13	48.10	47.73	12,284

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

2.3 สถานการณ์น้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 นครสวรรค์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน 287 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 276 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.09 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.11 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.85 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.87 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.65 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.65 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก ปริมาณน้ำเข้าคลอง 81 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 80 ลบ.ม./วินาที) คลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 70 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 11 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ ปิด

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 40 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 40 ลบ.ม./วินาที) และรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 55 ลบ.ม./วินาที ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 8 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 18 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก ปริมาณน้ำเข้าคลอง 118 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 117 ลบ.ม./วินาที) คลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 13 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 45 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 46 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 14 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 88 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 90 ลบ.ม./วินาที)

ปตร.คลองลาดโพธิ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค.60 เป็ดระบาย 11 ซม.) ปริมาณน้ำระบาย 10.12 ล้าน ลบ.ม (อัตราการไหลเฉลี่ย 256.69 ลบ.ม./วินาที)

3. ปริมาณน้ำต้นทุนในเขต สขป.11

3.1 พื้นที่ฝั่งตะวันออก รับน้ำจากสขป.10 ผ่าน ปตท.พระรามศวร 8.46 ลบ.ม./วินาที และปตร.พระศรีเสาวภาค 17.74 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำที่รับเข้าพื้นที่ รวม 26.20 ลบ.ม./วินาที หรือ ประมาณ 2.26 ล้านลบ.ม./วัน

หมายเหตุ ปตร.พระศรีศิลป์ปิดเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ปตร.แห่งใหม่ ใช้การระบายน้ำที่ ปตท.พระรามศวรแทน

3.2 พื้นที่ฝั่งตะวันตก รับน้ำจาก สขป.12 ผ่าน ปตร.โพธิ์ค้อย 0.00 ลบ.ม./วินาที และปตร.ผักไห่ - เจ้าเจ็ด 7.07 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำที่รับเข้าพื้นที่รวม 7.07 ลบ.ม./วินาที หรือ ประมาณ 0.61 ล้านลบ.ม./วัน

3.3 รับน้ำผ่านประตูระบายน้ำและการสูบน้ำ

ผลการปฏิบัติการสูบน้ำ และระบายน้ำ ในเขต สขป.11 รายงาน ณ วันที่ 20 มี.ค. 60 (ข้อมูล ตั้งแต่ วันที่ 19 มี.ค. 60 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 20 มี.ค. 60 เวลา 06.00 น.)

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.


พื้นที่		ปตร. ปตท.		สถานีสูบน้ำดาว		สถานีสูบน้ำกิ่งดาว		รวม		เครื่องสูบน้ำ (จำนวน)	หมายเหตุ
		20 มี.ค. 60	19 มี.ค. 60	20 มี.ค. 60	19 มี.ค. 60	20 มี.ค. 60	19 มี.ค. 60	20 มี.ค. 60	19 มี.ค. 60		
ฝั่งตะวันออก	แม่น้ำเจ้าพระยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	แม่น้ำนครนายก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	แม่น้ำบางปะกง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	อ่าวไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	รวมฝั่งตะวันออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
ฝั่งตะวันตก	แม่น้ำเจ้าพระยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	แม่น้ำท่าจีน	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0	
	อ่าวไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
	รวมฝั่งตะวันตก	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0	
รวมทั้ง 2 ฝั่ง		-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0	

หมายเหตุ

(-) รับน้ำเข้า

(ขาดลบ.พระพิมพ์)

4. สถานการณ์น้ำท่า ณ จุดเฝ้าระวังในเขต สขป.11

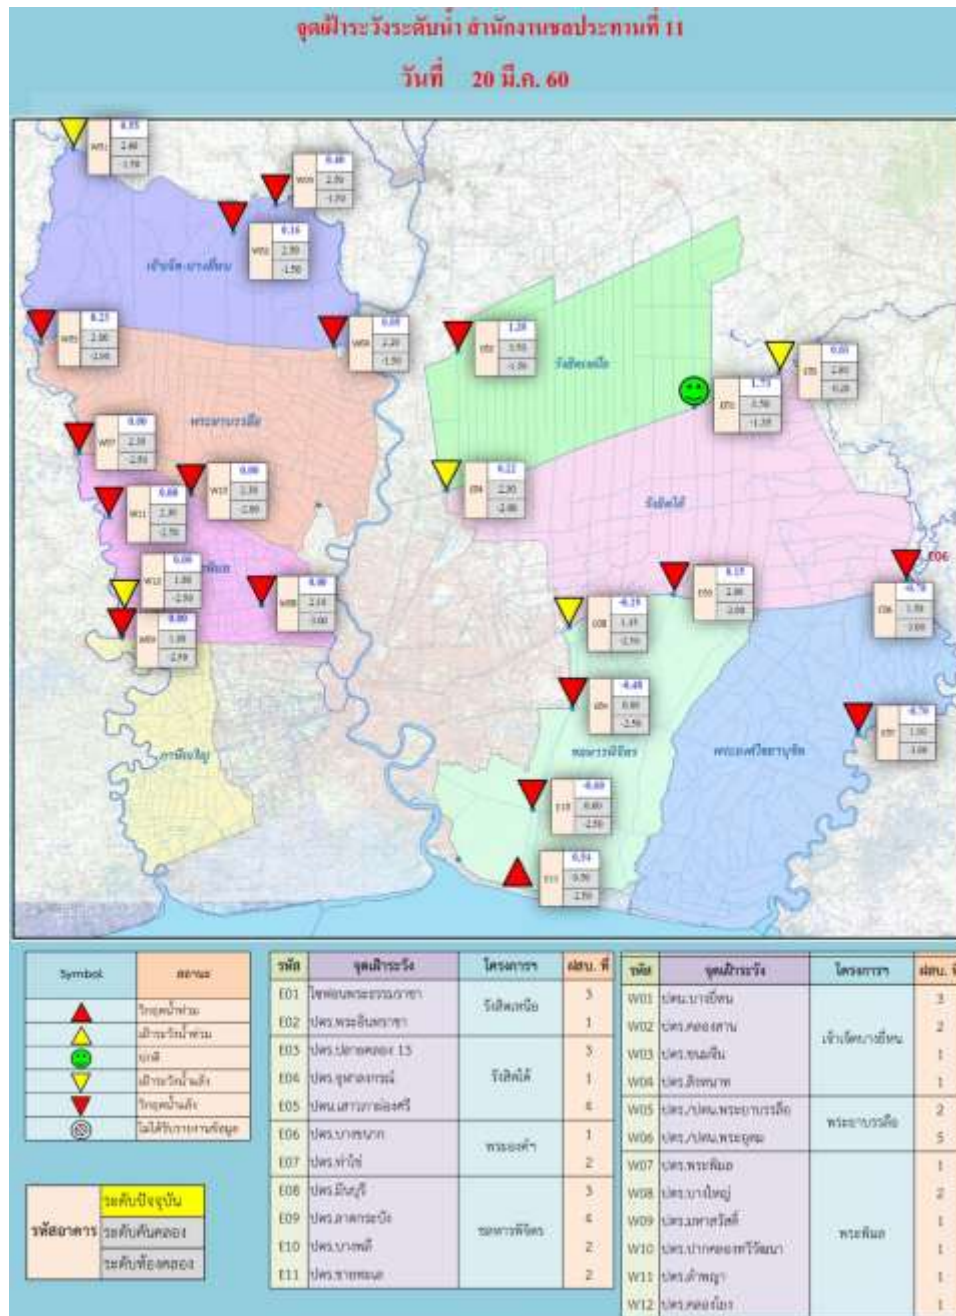

พื้นที่ฝั่งตะวันออก ระดับน้ำท่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์วิกฤตน้ำแล้ง

พื้นที่ฝั่งตะวันตก ระดับน้ำท่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์วิกฤตน้ำแล้ง

5. สถานการณ์น้ำท่วมในเขต สขป.11

- ไม่มีพื้นที่น้ำท่วม

6.สภาพการเพาะปลูก

สำนักงานเขตปทุมธานี 11 รายงานผลความก้าวหน้าการขยายพันธุ์พืชฤดูแล้งปี 2559/2560 เริ่มเพาะปลูกวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 - เก็บสุกฤดูแล้งปี 2559/2560 วันที่ 30 เมษายน 2560

[illegible]

นามสกุล: นวลวิมล ตรีสุขุม วิชา: ภาษาอังกฤษ : ๒๕๕๖


0.30000000	1.055 71	0.00000000	2.210 71	0.00000000	9.400 71
------------	----------	------------	----------	------------	----------

www.tqmag.com 4.065.71

[illegible]

7. คุณภาพน้ำในเขต สขป.11(ค่าความเค็ม)

จุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม สขป.11
วันที่ 20 มีนาคม 2560

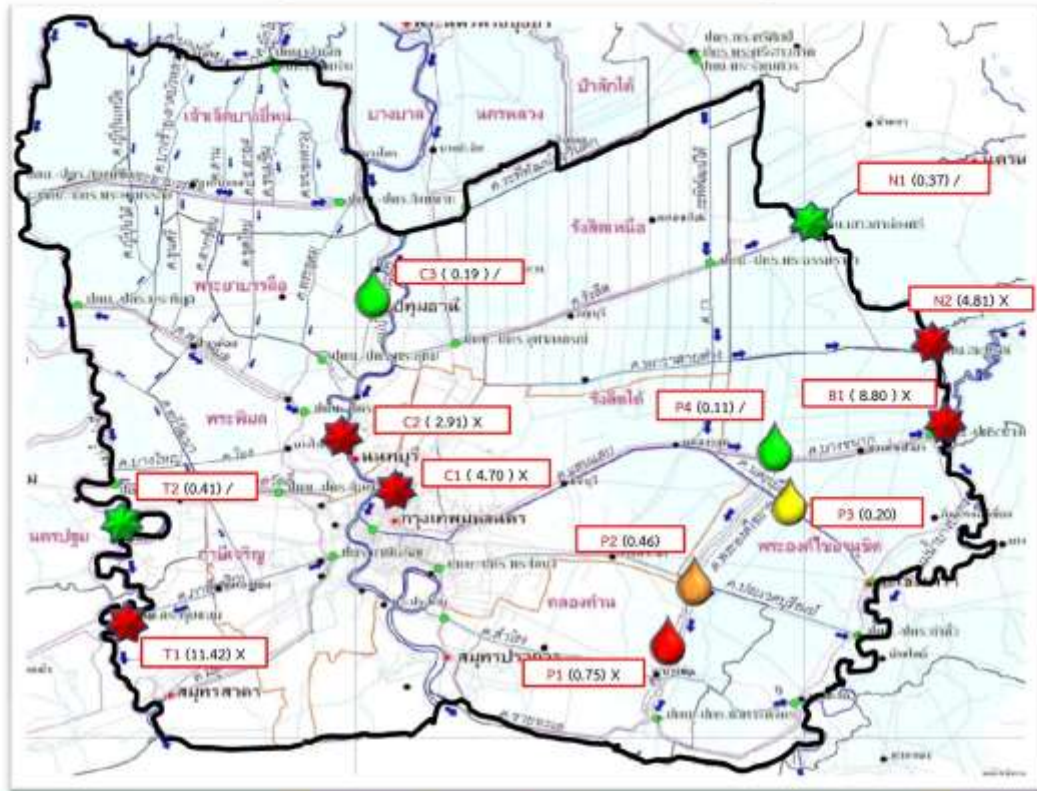

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ความเค็ม	แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ความเค็ม
ม.ท่าจีน	T1 ปตท.การทอแบบ (19 มี.ค. 60 : 07.00 น.)	0.50 – 1.00	11.42	ล.พระองศา	P1 จุดสูบน้ำประปาจากคลอง อ.บางคา-สวท (16 มี.ค. 60) * สูบน้ำวัดพระเยรูซาเลม	0.20 – 0.25	0.75
	T2 สะพานปฐมโพธิ์แก้ว (19 มี.ค. 60)	0.50 – 1.00	0.41		P2 จุดสูบน้ำประปาจากห้วย (16 มี.ค. 60)	0.20 – 0.25	0.46
ม.เจ้าพระยา	C1 กรมฯ สามเสน (20 มี.ค. 60 : 8.00 น.)	0.50 – 1.00	4.70		P3 จุดสูบน้ำประปาจากคลองนครเนื่องเขต (20 มี.ค. 60) (ที่มา : สถานีบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครนนทบุรี)	0.20 – 0.25	0.20
	C2 ท่าอากาศยาน (20 มี.ค. 60 : 8.00 น.)	0.50 – 1.00	2.91		P4 ล.พระองศา สี่แยกคลอง 17 (16 มี.ค. 60)	0.20 – 0.25	0.11
	C3 สถานีสูบน้ำดิบสำแล (20 มี.ค. 60 : 8.00 น.)	0.20 – 0.25	0.19	ม.บางปะกง	B1 ปตท.บางปะกง (16 มี.ค. 60)	0.50 – 1.00	8.80
ม.นครนายก	N1 ปตท.บางปะกง (14 มี.ค. 60)	0.50 – 1.00	0.37				
	N2 ปตท.บางปะกง (14 มี.ค. 60)	0.50 – 1.00	4.81				

เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อนำน้ำไปใช้การเกษตร		
	ปกติ	ต่ำกว่า 0.50 กรัม/ลิตร
	เฝ้าระวัง	0.50 – 1.00 กรัม/ลิตร
	เริ่มวิกฤต	1.00 – 1.50 กรัม/ลิตร
	วิกฤต	มากกว่า 1.50 กรัม/ลิตร

ม.ท่าจีน	ตรวจวัดโดย โครงการฯ ภาษีเจริญ
ม.เจ้าพระยา	ตรวจวัดโดย สบอ.
ม.นครนายก	ตรวจวัดโดย โครงการฯ รัชชิตใต้
ม.บางปะกง,ล.พระองศา	ตรวจวัดโดย โครงการฯ พระองศา

เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อนำน้ำไปบริโภคประปา		
	ปกติ	ต่ำกว่า 0.20 กรัม/ลิตร
	เฝ้าระวัง	0.20 – 0.25 กรัม/ลิตร
	เริ่มวิกฤต	0.25 – 0.50 กรัม/ลิตร
	วิกฤต	มากกว่า 0.50 กรัม/ลิตร

สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้ทำการเฝ้าระวัง ติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็มในแม่น้ำสายหลักที่สำคัญ 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำนครนายก ในแต่ละแม่น้ำจะมีจุดเฝ้าระวัง ดังนี้

1. แม่น้ำเจ้าพระยามีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม จำนวน 3 จุด คือ

1) จุด C1 ที่กรมชลประทาน สามเสน ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 4.70 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2) จุด C2 ที่ทำนายนนทบุรี ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 2.91 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

3) จุด C3 ที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.19 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2. แม่น้ำท่าจีน มีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม รวม 2 จุด คือ

1) จุด T1 ที่ปตท.กระทุ่มแบน ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 11.42 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มี.ค.60) อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ

2) จุด T2 ที่สะพานปฐมโพธิ์แก้ว (จุดเฝ้าระวังแม่น้ำท่าจีนของกรมชลประทาน) ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.41 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มี.ค.60) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ

3. แม่น้ำบางปะกงมีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม รวม 1 จุด คือ

1) จุด B1 ที่ ปตร.บางชนาก ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 8.80 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค.60) อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

4. แม่น้ำนครนายก มีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม รวม 2 จุด คือ

1) จุด N1 ที่ ปตท.เสาวภาพ่องศรี ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.37 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.60) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

2) จุด N2 ที่ ปตท.สมบรูณ์ ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 4.81 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.60) อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

ทั้งนี้ ได้ติดตามและเฝ้าระวังระวังคุณภาพน้ำด้านความเค็มในคลองพระองค์ไชยานุชิต ซึ่งมีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม รวม 4 จุด ดังนี้

1) จุด P1 ที่จุดสูบน้ำ กปภ. สาขาบางปะกง ถ.บางนา-ตราด (สูบน้ำเฉพาะฤดูฝน) ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.75 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค.60) อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต


2) จุด P2 ที่จุดสูบน้ำ กปภ.เทพราช (สาขาบางคล้า) ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.46 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค.60) อยู่ในเกณฑ์เริ่มวิกฤต (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

3) จุด P3 ที่จุดสูบน้ำ กปภ. สาขาฉะเชิงเทรา (ประปาคลองนครเนื่องเขต) ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.20 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

4) จุด P4 ที่คลองพระองค์สี่แยกคลอง 17 ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.11 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค.60) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

8. คุณภาพน้ำในเขต สขป.11(ค่า DO)

จุดเฝ้าระวังค่า DO สขป.11
วันที่ 20 มีนาคม 2560

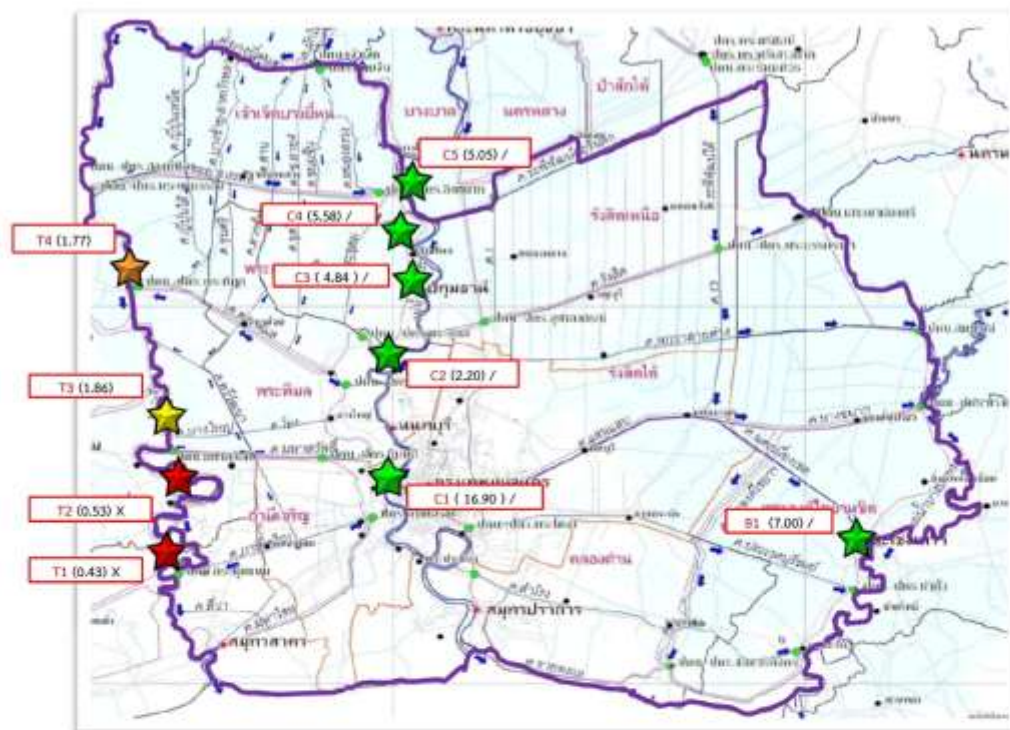

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	DO
ม.ท่าจีน	T1 ปตท.กระทุ่มแบน (19 มี.ค. 60)	1.80 – 2.00	0.43
	T2 สะพานปฐมโพธิ์นักษัตร (19 มี.ค. 60)	1.80 – 2.00	0.53
	T3 ปตท.มหาสารคาม (13 มี.ค. 60)	1.80 – 2.00	1.86
	T4 ปตท.พระพนม (17 มี.ค. 60)	1.80 – 2.00	1.77
ม.เจ้าพระยา	C1 สะพานกรุงเทพ (20 มี.ค. 60 : 10.00 น.)	1.80 – 2.00	16.90
	C2 ปากเกร็ด (20 มี.ค. 60 : 10.00 น.)	1.80 – 2.00	2.20
	C3 สถานีสูบน้ำดิบสำแล (20 มี.ค. 60 : 10.00 น.)	1.80 – 2.00	4.84
	C4 วัดไร่ขันธ์ (20 มี.ค. 60 : 10.00 น.)	1.80 – 2.00	5.58
	C5 วัดโพธิ์แดงเหนือ (20 มี.ค. 60 : 10.00 น.)	1.80 – 2.00	5.05
ม.บางปะกง	B1 วัดแหลมใต้ (20 มี.ค. 60) : 10.00 น.)	1.80 – 2.00	7.00

มาตรฐานคุณภาพน้ำ ค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 mg/l

★	ปกติ	มากกว่า 2.00
☆	เฝ้าระวัง	1.80 – 2.00
★	เริ่มวิกฤต	1.00 – 1.80
★	วิกฤต	น้อยกว่า 1.00

ม.ท่าจีน	T1-T2	ตรวจวัดโดย โครงการฯ กาน้ำเจริญ
	T3-T4	ตรวจวัดโดย โครงการฯ พระพนม
ม.เจ้าพระยา	C1-C2	ตรวจวัดโดย กรมควบคุมมลพิษ
	C3-C5	ตรวจวัดโดย การประปาปทุมธานี
ม.บางปะกง	B1	ตรวจวัดโดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13

สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้ทำการเฝ้าระวัง ติดตามคุณภาพน้ำค่า DO ในแม่น้ำสายหลักที่สำคัญ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำนครนายก ในแต่ละแม่น้ำจะมีจุดเฝ้าระวัง ดังนี้

1. แม่น้ำเจ้าพระยามีจุดเฝ้าระวังค่า DO จำนวน 5 จุด คือ (ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ)

1) จุด C1 ที่สะพานกรุงเทพ ปัจจุบันค่า DO 16.90 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ

2) จุด C2 ที่ปากเกร็ด ปัจจุบันค่า DO 2.20 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ

3) จุด C3 ที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล ปัจจุบันค่า DO 4.84 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยการประปานครหลวง

4) จุด C4 ที่วัดไผ่ล้อม ปัจจุบันค่า DO 5.58 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยการประปานครหลวง

5) จุด C5 ที่วัดโพธิ์แดงเหนือ ปัจจุบัน DO 5.05 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยการประปานครหลวง

2. แม่น้ำท่าจีน มีจุดเฝ้าระวังค่า DO รวม 4 จุด คือ (ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์วิกฤต)

1) จุด T1 ที่ปตท.กระทู้แบน ปัจจุบันค่า DO 0.43 มิลลิกรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มี.ค.60) อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ

2) จุด T2 ที่สะพานปฐมโพธิ์แก้ว ปัจจุบันค่า DO 0.53 มิลลิกรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มี.ค.60) อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ

3) จุด T3 ที่ปตร.มหาสวัสดิ์ ปัจจุบันค่า DO 1.86 มิลลิกรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค.60) อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล

4) จุด T4 ที่ปตร.พระพิมล ปัจจุบันค่า DO 1.77 มิลลิกรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค.60) อยู่ในเกณฑ์เริ่มวิกฤต (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล

3. แม่น้ำบางปะกงมีจุดเฝ้าระวังค่า DO รวม 1 จุด คือ

1) จุด B1 ที่ วัดแหลมไต้ ปัจจุบันค่า DO 7.00 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13